

SFA

220

11.05
IND1-01

SANIPLUS®

SANIBEST®

The user should retain these instructions for future reference • A lire attentivement et à conserver à titre d'information

This product must be installed in strict accordance with local plumbing codes.
Product should be installed by a licensed plumber.
Le produit doit être installé dans le respect des règlements sanitaires locaux.
Le produit doit être installé par un plombier qualifié.




TECHNICAL DATA INFORMATIONS TECHNIQUES

SANIPLUS® • SANIBEST®

Suggested Installation / Installation proposée

FITTINGS USED TO CONNECT TO STACK


RACCORDS UTILISÉS POUR LE RACCORDEMENT À LA COLONNE



Tee-Wye
Raccord en Y
Spigot X FPT
Bout uni X filet
femelle



Male Adapter MPT X SOCKET
Adaptateur mâle à douille

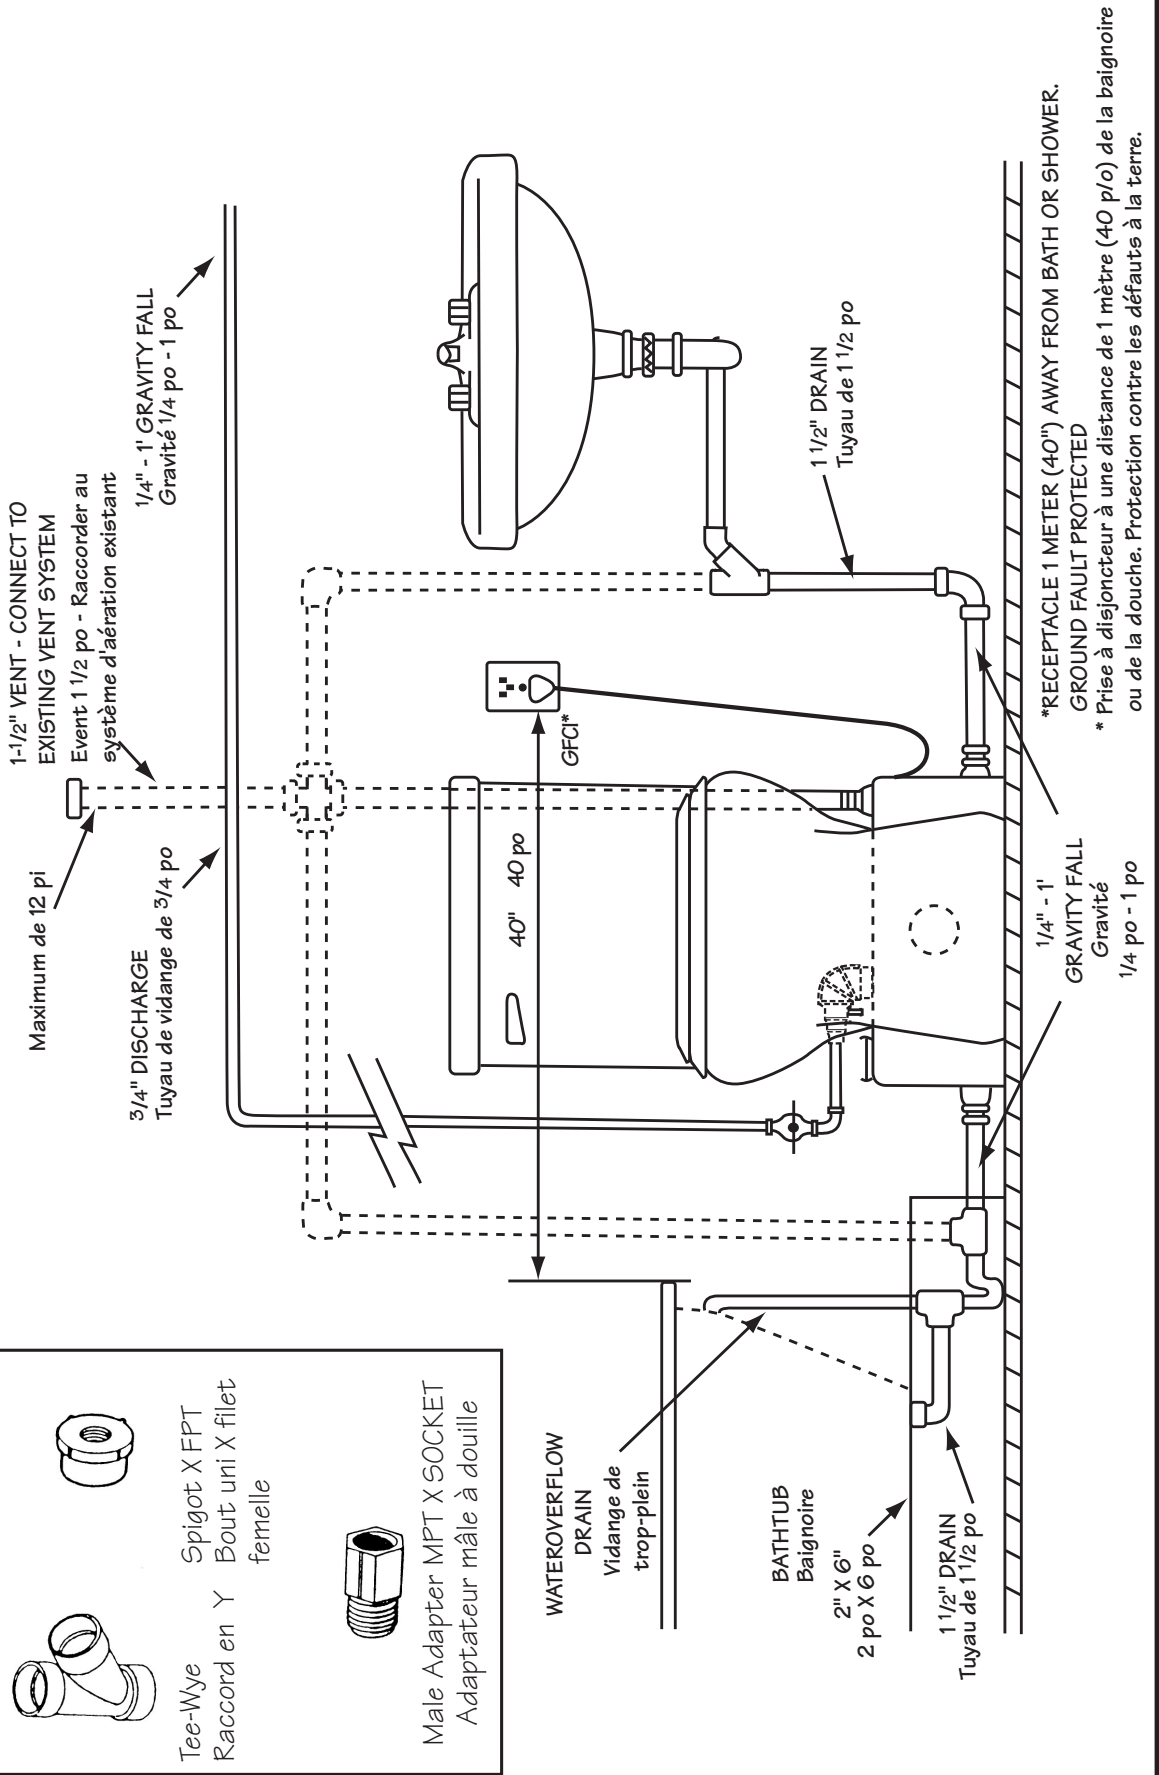

*RECEPTACLE 1 METER (40") AWAY FROM BATH OR SHOWER.
GROUND FAULT PROTECTED

* Prise à disjoncteur à une distance de 1 mètre (40 po) de la baignoire ou de la douche. Protection contre les défauts à la terre.

1/4" - 1' GRAVITY FALL
Gravité
1/4 po - 1 po

WATEROVERFLOW DRAIN
Vidange de trop-plein

BATHTUB
Baignoire
2" X 6"
2 po X 6 po

1 1/2" DRAIN
Tuyau de 1 1/2 po

1 1/2" DRAIN
Tuyau de 1 1/2 po

GFCI*

40" 40 po

1-1/2" VENT - CONNECT TO EXISTING VENT SYSTEM
Event 1 1/2 po - Raccorder au système d'aération existant


1/4" - 1' GRAVITY FALL
Gravité 1/4 po - 1 po

Maximum de 12 pi
3/4" DISCHARGE
Tuyau de vidange de 3/4 po

SANIPLUS • SANIBEST


Rough-In

Mise en place des canalisations et supports d'appareils

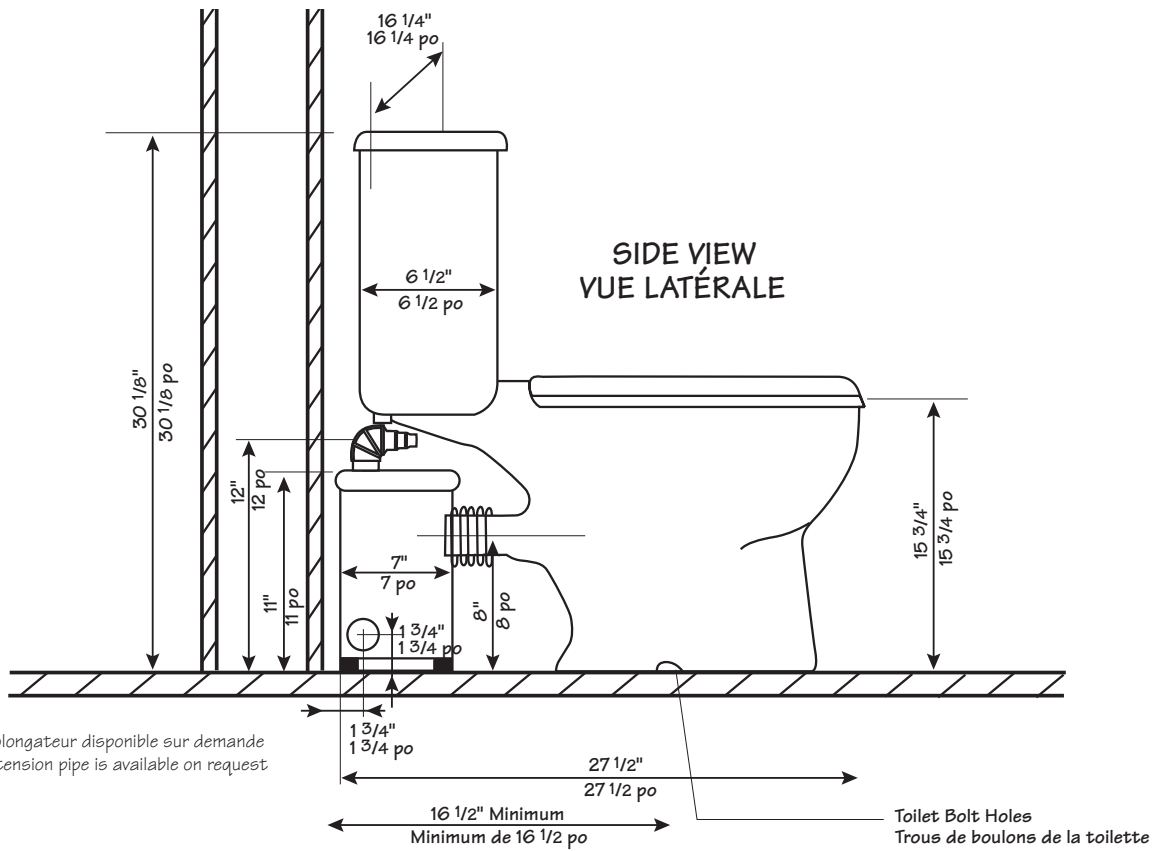

Optional extension pipe for location of the macerator behind a wall

Prolongateur en option pour la mise en place d'un appareil derrière un mur

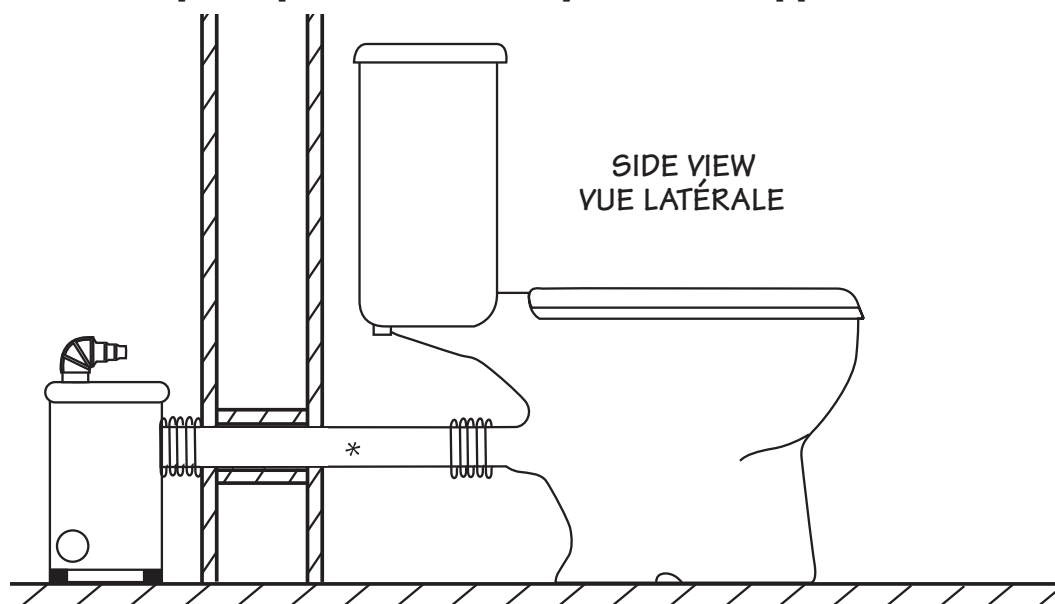


*Prolongateur disponible sur demande. Installé de cette façon, le WC doit être surélevé de 3/8 inch.


*Extension pipe is available on request. When installed in this way the toilet must be raised by 3/8 inch.

SANIPLUS

1 INSTALLATION

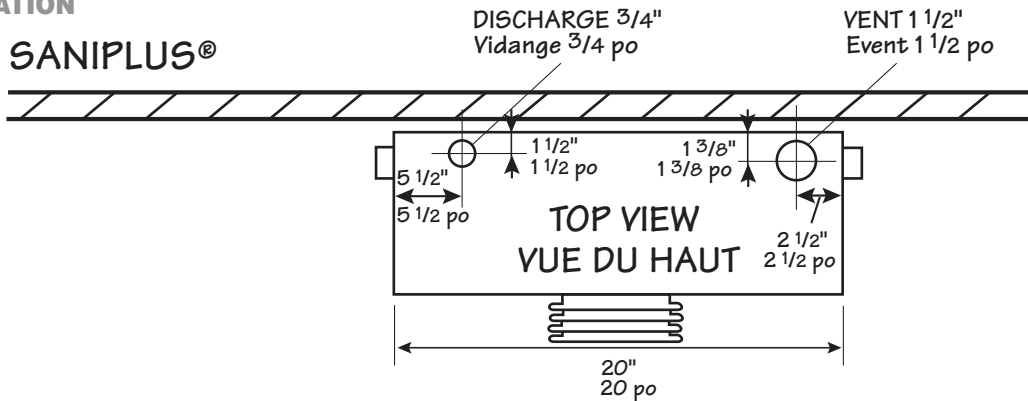


2 INSTALLATION

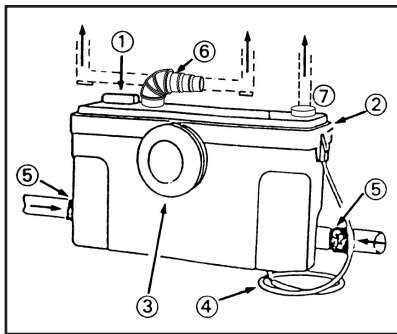


- | | |
|--|---|
| 1. Breather opening cap | 1. Capuchon de la prise d'air |
| 2. Removable sealed lid | 2. Couvercle scellé amovible |
| 3. Rubber connection gasket | 3. Joint d'étanchéité en caoutchouc |
| 4. Power supply cable with ground wire | 4. Cordon électrique avec prise de terre |
| 5. RH/LH gravity fed inlets, 1 1/2" | 5. Orifices d'entrée par gravité, gauche/droite, 1 1/2 po |
| 6. Discharge elbow, | 6. Coude d'évacuation, |
| 7. Vent connection, 1 1/2" | 7. Raccord pour évent, 1 1/2 po |


5 PERFORMANCE

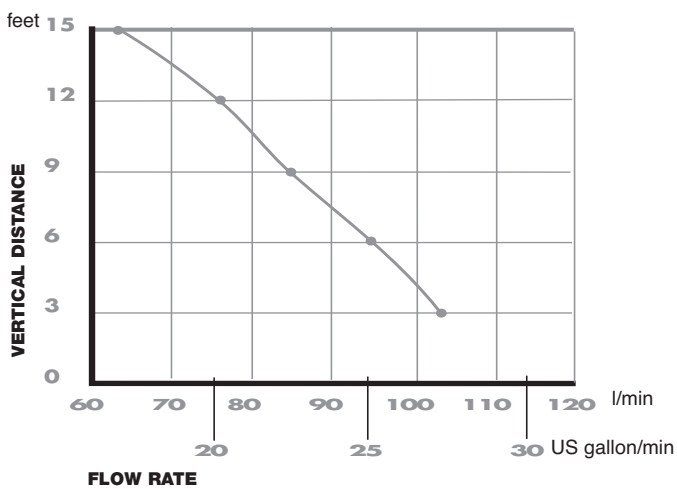

5 PERFORMANCE

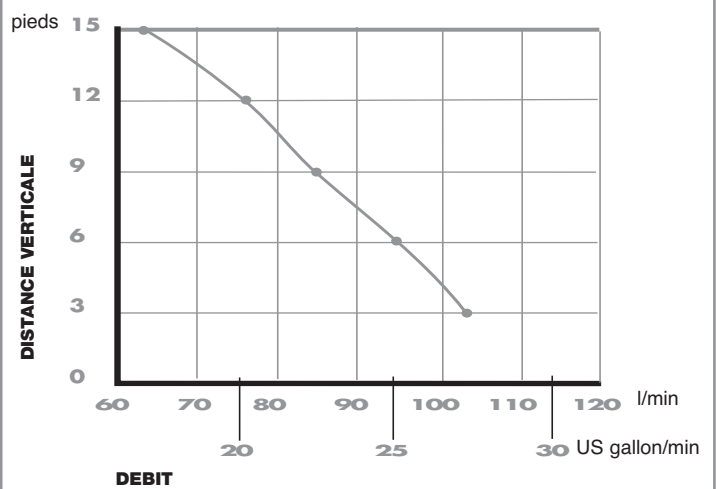

SCHEMATIC DIAGRAM SANIPLUS / SCHÉMA DU SANIPLUS

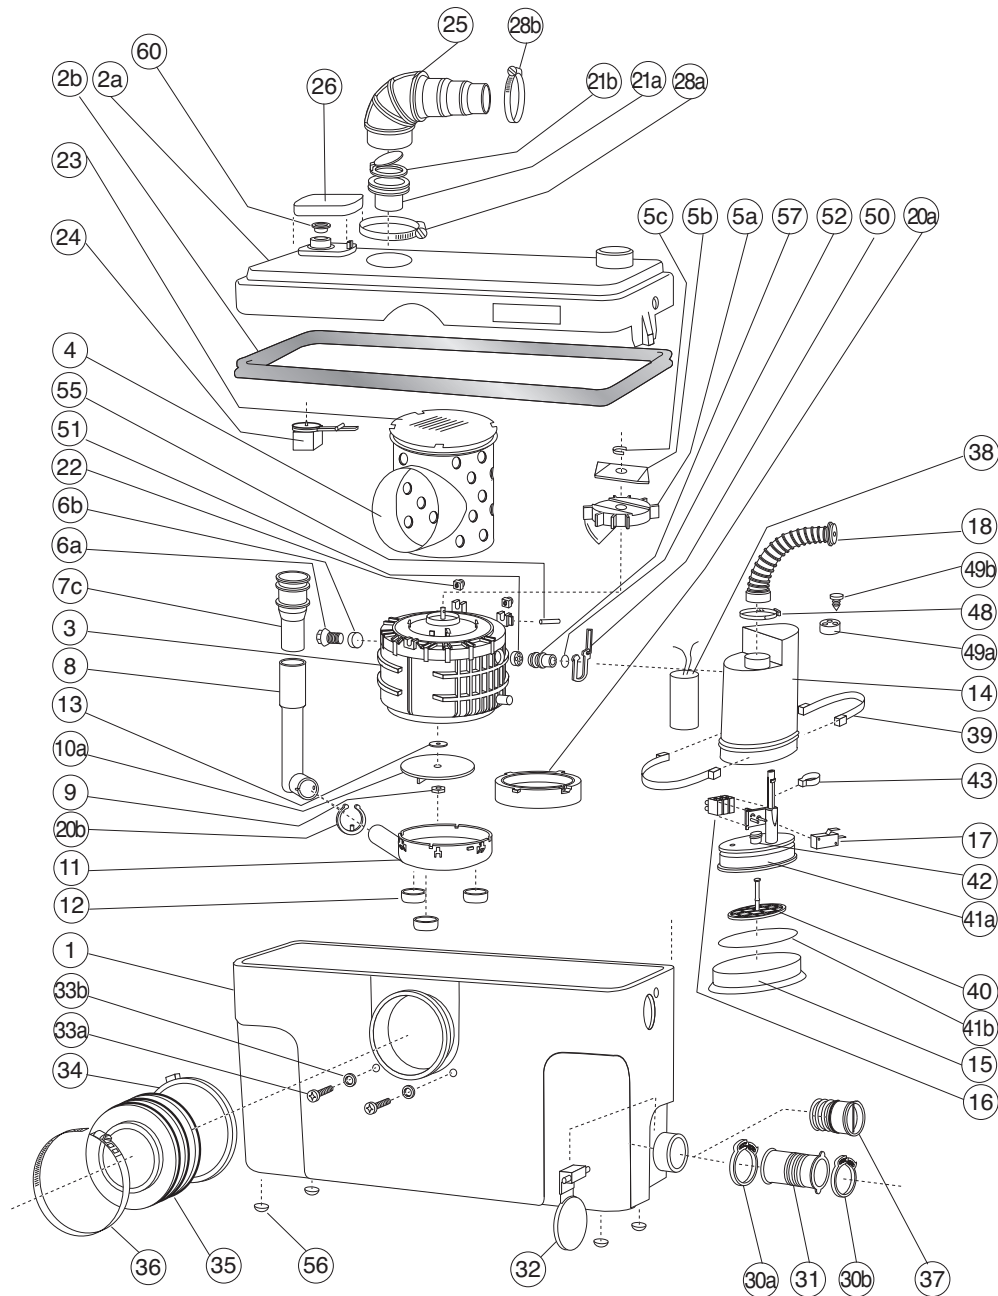

Parts Description

1 Case	9 Impeller nut	21a Non return valve body	32 Inlet control	43 Cable grip
2a Lid	10a Impeller PLUS / TOP	21b Non return valve flap	33a Motor fixing screw	48 Cable grip 33.1
2b Lid seal *	11 Pump cover plate P3	22 Captive nut	33b Motor fixing washer	49a Pressure chamber cable seal
3 Motor	12 Pump cover feet	23 Grille cover	34 Cable tie	49b Spring clip assembly
4 Long grille	13 Impeller washer	24 Air vent	35 Fan gasket	50 Spring clip assembly
5a Blade rotor	14 Pressure chamber	25 Discharge elbow	36 Fan gasket jubilee ring	51 Seal
5b Blade	15 Membrane	26 Air vent cover	37 Inlet blanking plug	52 «O» ring R10
5c Clip	16 Connector block	28a Discharge hose clip 32/50	38 Condenser 14µF	55 Pin
6a Oil plug	17 Micro switch	28b Discharge hose clip 25/40	39 Horseshoe clip	56 Case feet
6b Oil plug seal	18 Cable insulator	30a Herbie clip 46.8/51.5 (U)	40 Push rod	57 Threaded rod
7c Short discharge pipe	20a Ring for pump cover plate	30b Herbie clip 44.3/48.6 (T)	41 Pressure chamber base	60 Plastic Cap
8 Long elbow	20b Elbow clip	31 46/46 waste inlet	42 Push rod seal	

* Please note that gasket (2b) should be placed inside the lid (2a)


Composants de l'appareil

1 Boîtier	11 Plaque-couvercle de la pompe F3	23 Couvercle de la crépine	33b Rondelle de fixation du moteur	43 Serre-câble
2a Couvercle	12 Pieds de la plaque-couvercle de la pompe	24 Évén du tuyau d'aération	34 Attache de câble	48 Serre-câble 33.1
2b Joint du couvercle*	13 Rondelle de turbine	25 Coude d'évacuation	35 Joint d'étanchéité	49a Joint du câble de la chambre de pression
3 Moteur	14 Chambre de pression	26 Couvercle du tuyau d'aération	36 Attache de joint d'étanchéité	49b Passe-fils
4 Crépine longue	15 Membrane	28a Collier coude d'évacuation 32/50	37 Bouchon d'étanchéité de l'entrée	50 Agrafe à ressort
5a Rotor de lame	16 Bloc de connexion	28b Collier coude d'évacuation 25/40	38 Condensateur 14 uF	51 Joint
5b Lame	17 Micro-interrupteur	30a Collier Herbie 46.8/51.5 (U)	39 Collier en forme de fer à cheval	52 Joint torique R10
5c Collier	18 Isolant du câble	30b Collier Herbie 44.3/48.6 (T)	40 Tige poussoir	55 Goupille
6a Bouchon d'huile	20a Colletterte	31 Manchon 46/46	41 Base de la chambre de pression	56 Pieds du boîtier
6b Joint du bouchon d'huile	20b Collier de maintien	32 Battant de clapet	42 Joint de la tige poussoir	57 Tige filetée
7c Mini durite	21a Corps du clapet antiretour	33a Vis de fixation du moteur		60 Capuchon
8 Long coude	21b Clapet antiretour			
9 Écrou de turbine	22 Écrou prisonnier			
10a Turbine				


* Le joint du couvercle (2b) peut être placé à l'intérieur du couvercle (2a)

SANIBEST

1 INSTALLATION

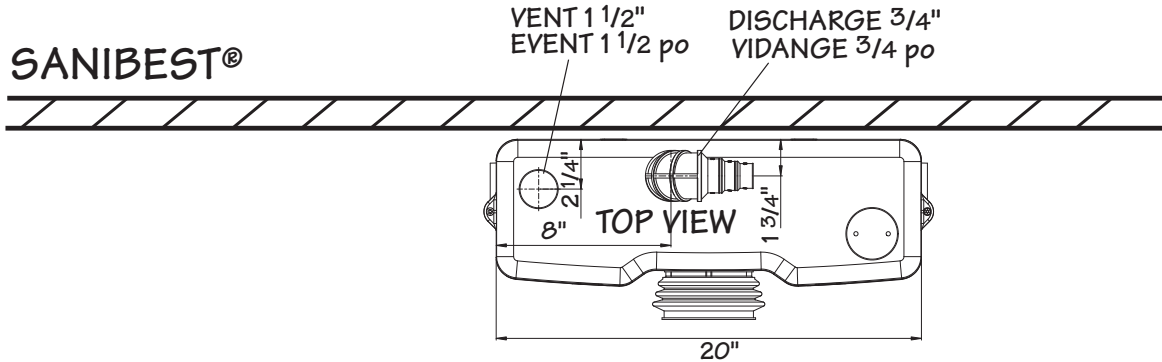


2 INSTALLATION

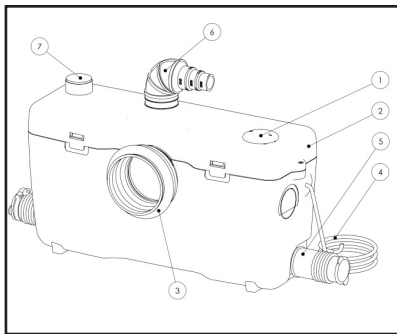


- | | |
|--|---|
| 1. Breather opening cap | 1. Capuchon de la prise d'air |
| 2. Removable sealed lid | 2. Couvercle scellé amovible |
| 3. Rubber connection gasket | 3. Joint d'étanchéité en caoutchouc |
| 4. Power supply cable with ground wire | 4. Cordon électrique avec prise de terre |
| 5. RH/LH gravity fed inlets, 1 1/2" | 5. Orifices d'entrée par gravité, gauche/droite, 1 1/2 po |
| 6. Discharge elbow, | 6. Coude d'évacuation, |
| 7. Vent connection, 1 1/2" | 7. Raccord pour évent, 1 1/2 po |


5 PERFORMANCE

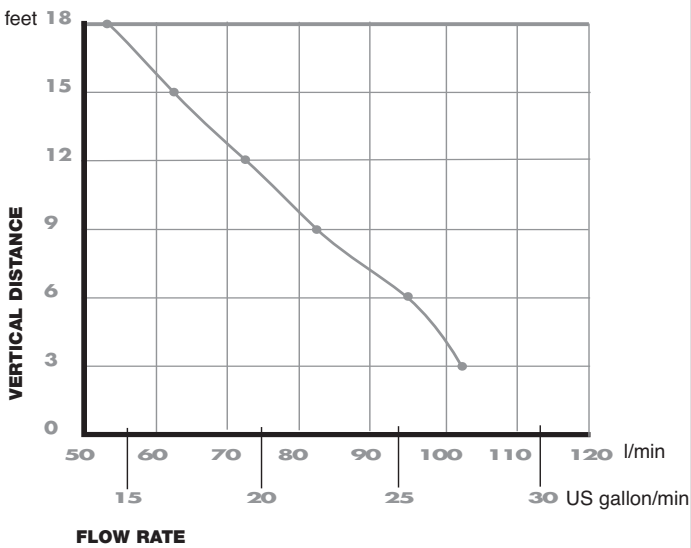

5 PERFORMANCE

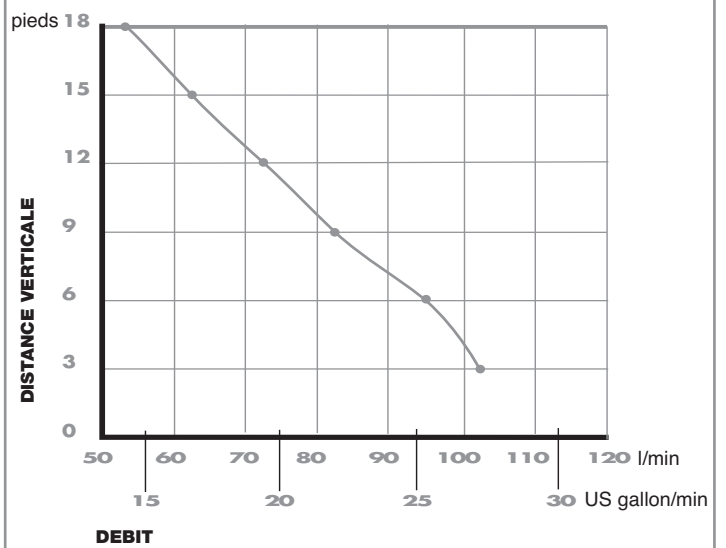

SCHEMATIC DIAGRAM SANIBEST / SCHÉMA DU SANIBEST

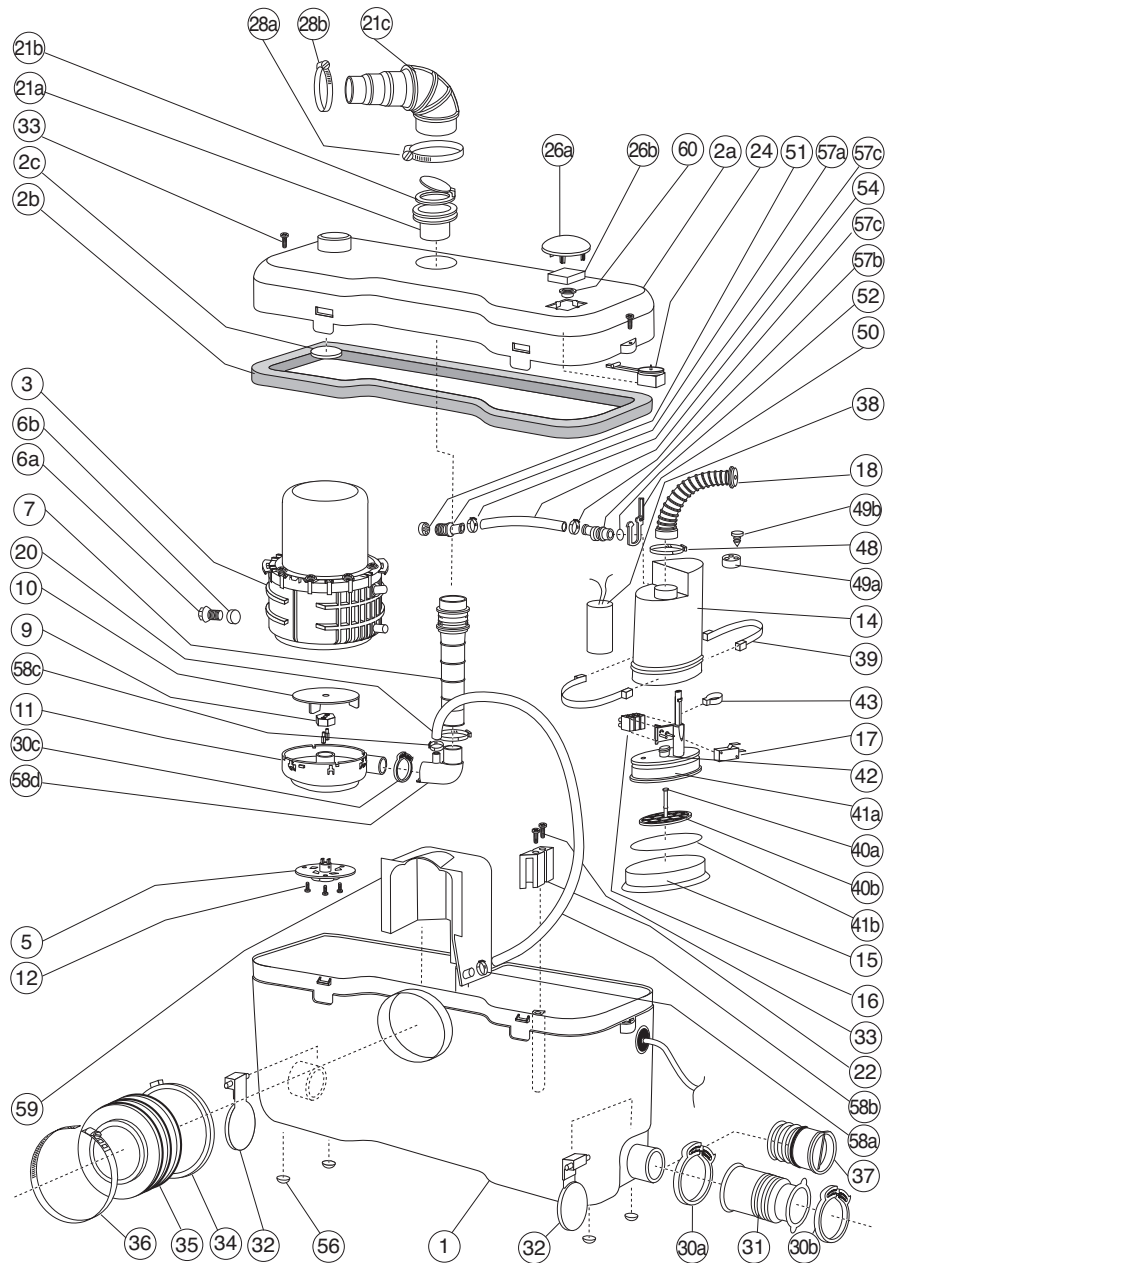

Parts Description

1 Case	14 Pressure chamber	28a Discharge hose clip 32/50	39 Horseshoe clip	57b Pressure chamber threaded rod
2a Lid	15 Membrane	28b Discharge hose clip 25/40	40a Push rod	57c Clamp
2b Lid seal *	16 Connector block	30a Herbie clip 46.8/51.5 (U)	41a Pressure chamber base	58a Clamp
2c Tape dot	17 Micro switch	30b Herbie clip 44.3/48.6 (T)	42 Push rod seal	58b Long cristal hose
3 Motor	18 Cable insulator	30c Collier Herbie	43 Cable grip	58c Clamp
5 Blade	20 Clamp/Collier	31 46/46 waste inlet	49a Pressure chamber cable seal	58d Pump body outlet elbow
6a Oil plug	21a Non return valve body	32 Inlet control	49b Grommet	59 Chute
6b Oil plug seal	21b Non return valve flap	33 Screws	50 Spring clip assembly	60 plastic Cap
7 Inner discharge pipe	21c Discharge elbow	34 Tie rap	51 Seal	
9 Impeller nut	22 Pressure chamber holder	35 Fan gasket	52 «O» ring	
10 Impeller	24 One way valve	36 Fan gasket jubilee clip	54 Cristal hose	
11 Pump cover plate	26a Deflector	37 Inlet blanking plug	56 Case feet	
12 Blade retaining screws	26b Col	38 Condenser	57a Threaded rod	

* Please note that gasket (2b) should be placed inside the lid (2a)

Composants de l'appareil

1 Boîtier	15 Membrane	28a Collier coude d'évacuation 32/50	38 Condensateur	56 Pied du boîtier
2a Couvercle	16 Bloc de connection	28b Collier coude d'évacuation 25/40	39 Collier en forme de fer à cheval	57a Tige filetée
2b Joint de couvercle	17 Micro interrupteur	30a Collier Herbie U	40a Tige pousseur	57b Tige filetée de la chambre de pression
2c Pastille couvercle	18 Isolant de câble	30b Collier Herbie T	41a Base de la chambre de pression	57c Collier
3 Moteur	20 Collier de maintien	30c Collier Herbie	42 Joint de la tige pousseur	58a Collier
5 Lame	21a Corps de clapet anti-retour	31 Manchon 46/46	43 Serre câble	58b Long tube clair
6a Bouchon d'huile	21b Clapet anti retour	32 Battant de clapet	49a Passe-fils	58c Collier
6b Joint du bouchon d'huile	21c Coude d'évacuation	33 Vis	49b Pion	58d Coude sortie fond de pompe
7 Durite d'évacuation	22 Etrier de pressostat	34 Cable tie	50 Agraphe	59 Goulotte
9 Eroube de la turbine	24 Regulateur de pression	35 Manchette WC	51 Joint	60 Capuchon
10 Turbine	26a Deflecteur	36 Attache manchette WC	52 Joint torique	
11 Fond de pompe	26b Charbon actif	37 Bouchon d'entrée	54 Tube clair	
12 Vis de fixation du couteau				
14 Chambre de pression				

* Le joint du couvercle (2b) peut être placé à l'intérieur du couvercle (2a)

United States
SFA-SANIFLO INC.
105 Newfield Avenue, Suite A
Edison, NJ 08837

Customer toll free: 800-571-8191
Telephone: 732-225-6070
Telefax: 732-225-6072
Email: sfasales@saniflo.com
Web Site: www.saniflo.com

Canada
SFA-SANIFLO INC.
1-685 Speedvale Avenue West
Guelph ON
N1K 1E6

Customer toll free: 800-363-5874 English
Customer toll free: 800-877-8538 French
Telephone: 519-824-1134
Telefax: 519-824-1143
Email: sfasales@saniflo.com
Web Site: www.saniflo.com